

平田屋池ハザードマップ

【ご覧いただく上での留意事項】

ため池が満水状態のときに、降雨がない状況で堤防が瞬時に決壊するという条件でシミュレーションを行い、浸水が想定される最大の範囲を示しています。

実際には、ため池の水位、決壊の過程、土地利用の状況、決壊時の降雨等により、浸水する区域に差異があります。



避難場所

| 名称 | 所在地 | 電話番号 |
|-------------|----------|------|
| 世羅町津田スポーツ広場 | 下津田577-1 | — |





避難所

| 名称 | 所在地 | 電話番号 |
|----------|----------|---------|
| 津田体育館 | 下津田577-1 | — |
| 津名自治センター | 下津田577-1 | 39-1047 |

緊急時の連絡先

| 関係機関 | 電話番号 | 備考 |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| 世羅町 産業振興課 | 0847-22-5304 | |
| 広島県東部農林水産事務所 尾道農林事業所 農村整備課 | 0848-25-2011 | |
| 世羅消防署 | 0847-22-3737 | 尾道市三原市消防 通信指令センター 0848-55-0119 |
| 世羅警察署 | 0847-22-0110 | |
| 世羅町消防団 | 0847-22-1111 | 世羅町総務課 |

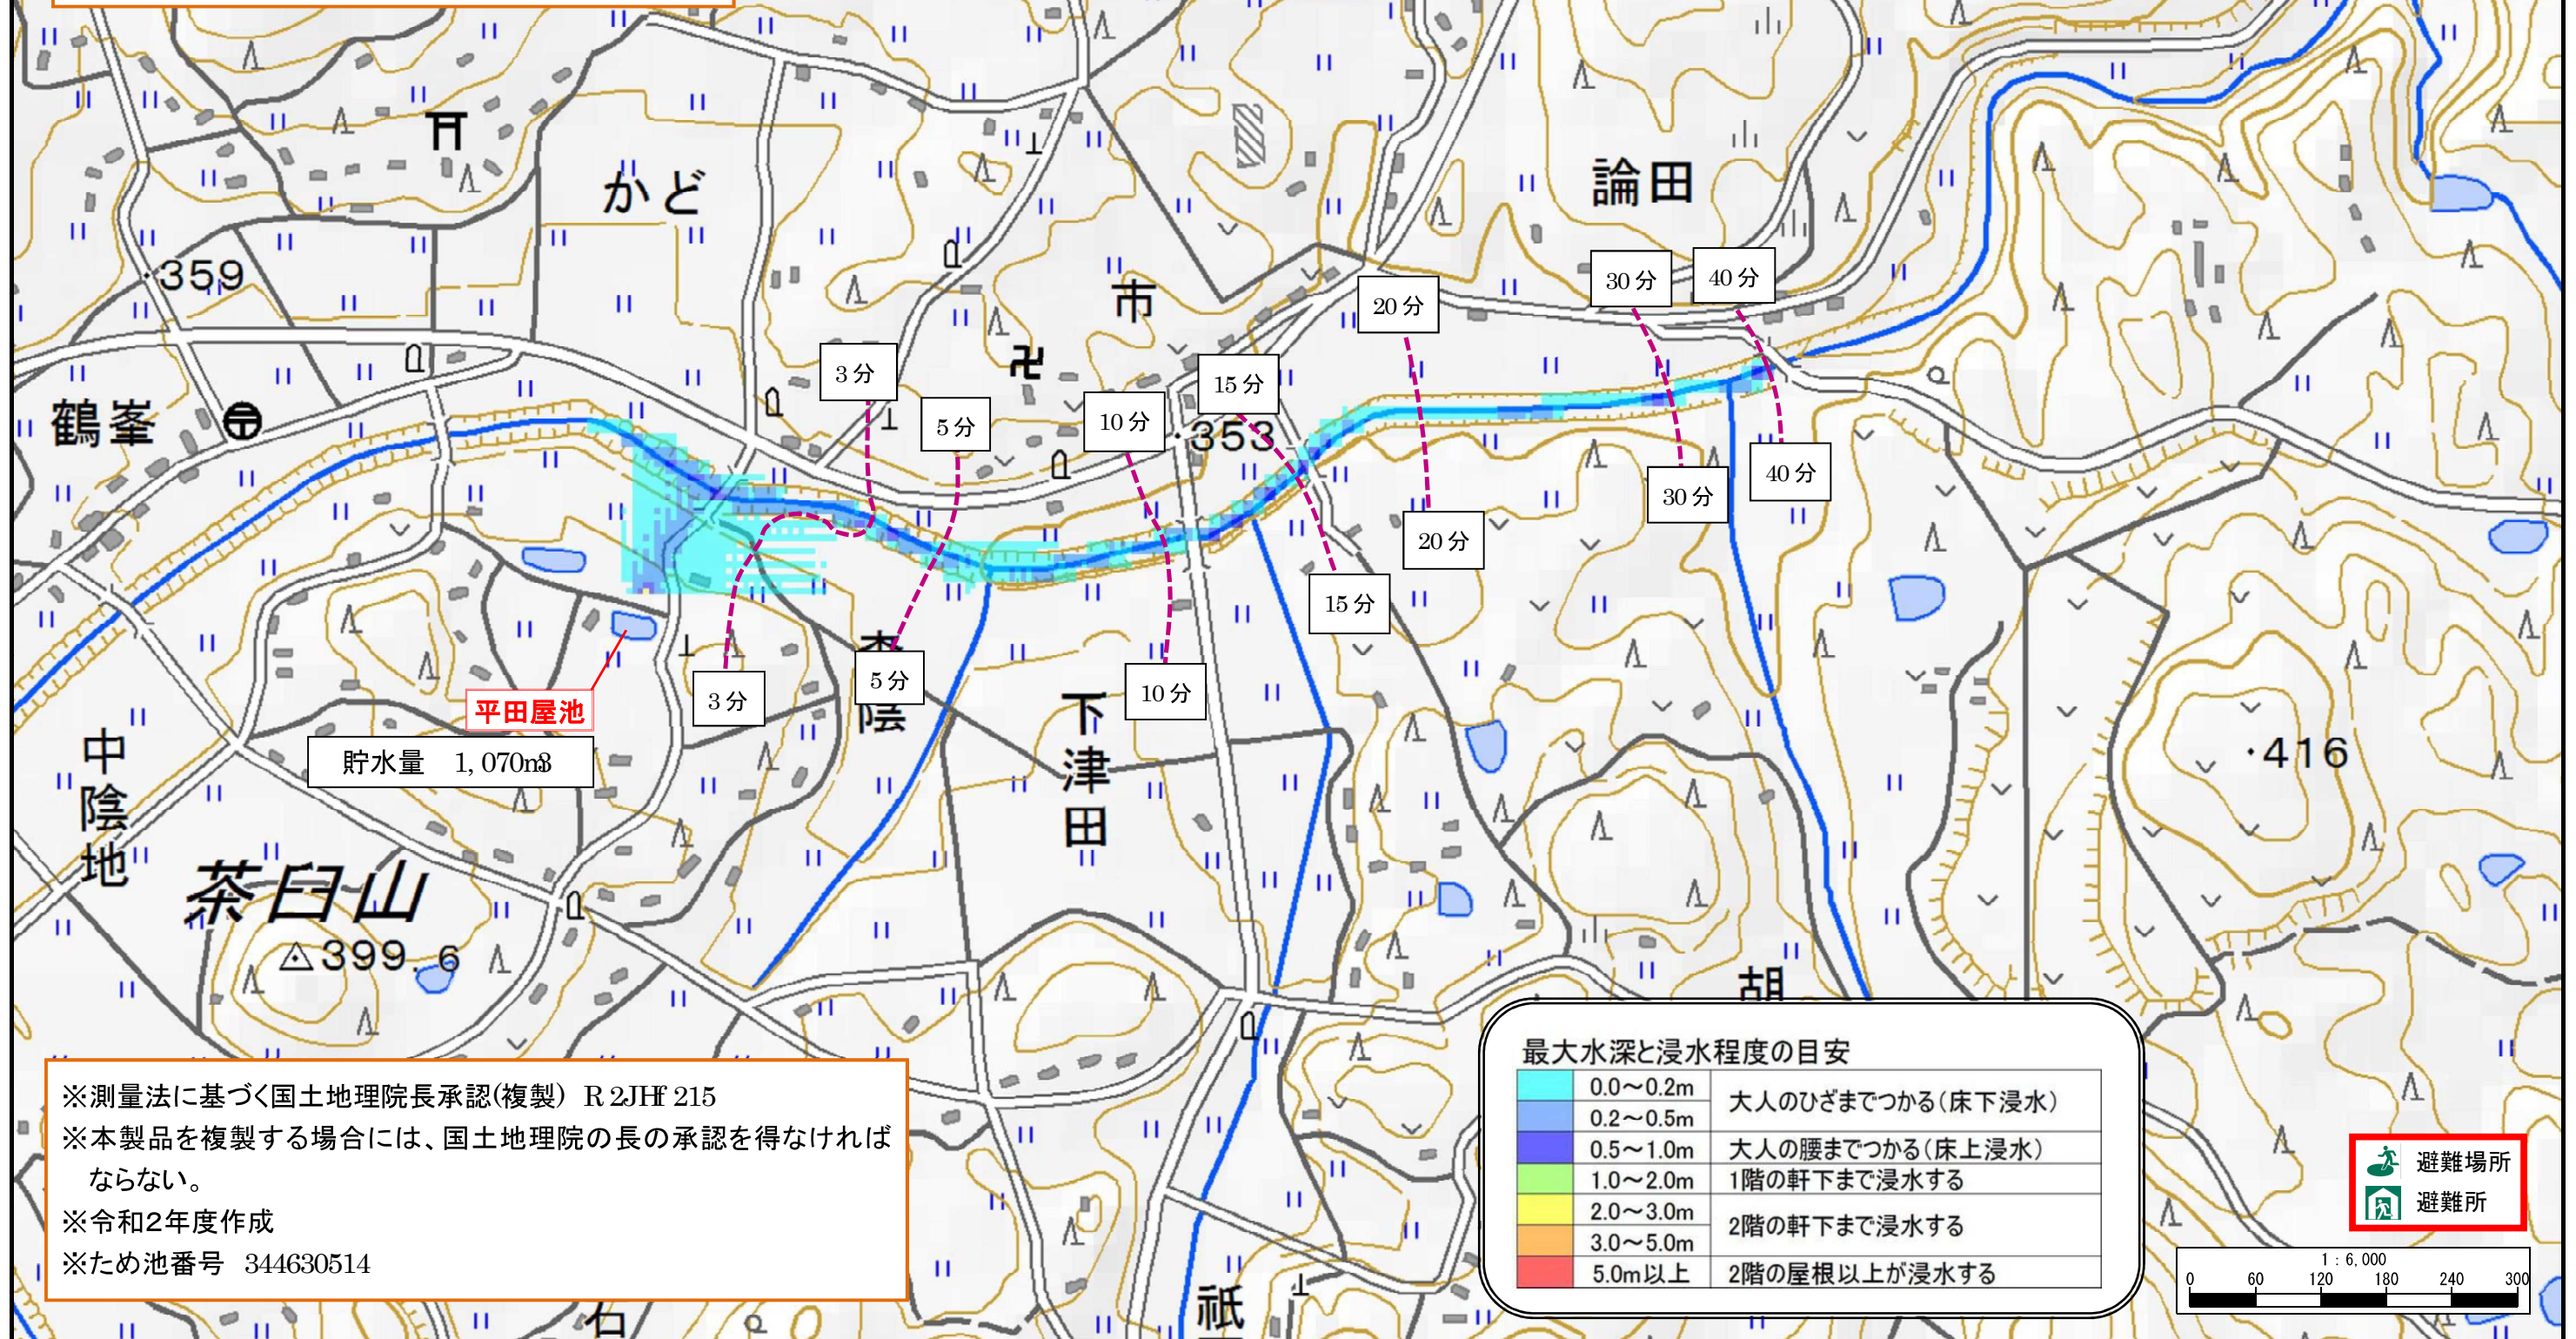

※測量法に基づく国土地理院長承認（複製） R 2JHf 215

※本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければ
ならない。

※令和2年度作成

※ため池番号 344630514

最大水深と浸水程度の目安

| | |
|----------|------------------|
| 0.0～0.2m | 大人のひざまでつかる（床下浸水） |
| 0.2～0.5m | 大人の腰までつかる（床上浸水） |
| 0.5～1.0m | 1階の軒下まで浸水する |
| 1.0～2.0m | 2階の軒下まで浸水する |
| 2.0～3.0m | 2階の屋根以上が浸水する |
| 3.0～5.0m | 2階の屋根以上が浸水する |
| 5.0m以上 | 2階の屋根以上が浸水する |

