




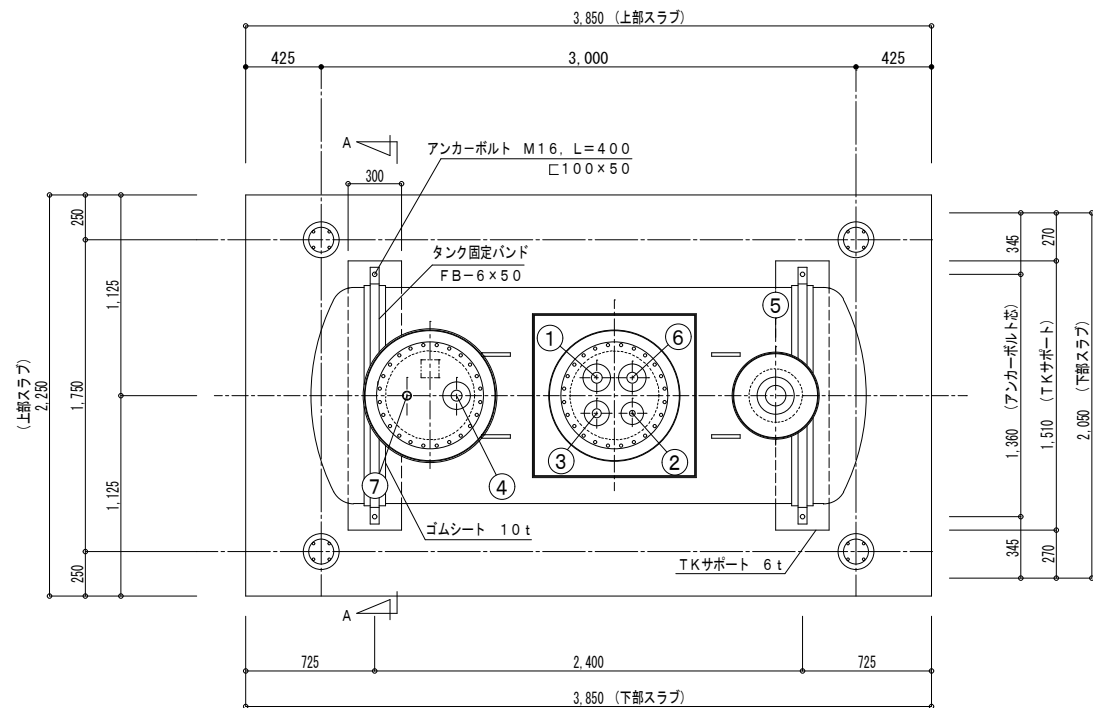

平面図

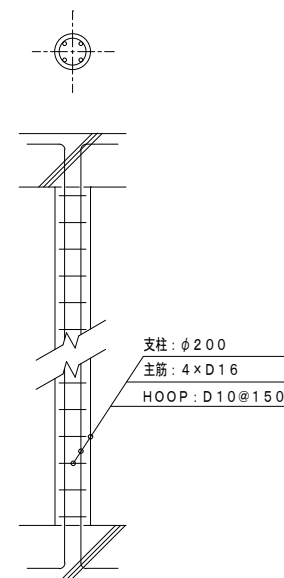

支柱詳細図

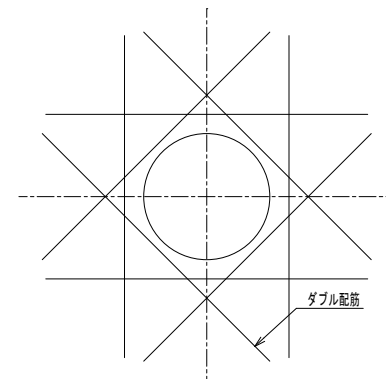


開口部補強要領


ノズル明細表

NO.	名 称	口 径	フランジ種類、形状
①	注油口	50A	10K SOP-FF
②	送油口	25A	10K SOP-FF
③	通気口	40A	10K SOP-FF
④	液面計口	50A	10K SOP-FF
⑤	漏洩検知管	100A	10K SOP-FF
⑥	返油口	50A	10K SOP-FF
⑦	計量口兼除水口	32A	ソケット

※埋設深さは、現場の油配管勾配により決定すること。
注1) タンク付近は火気厳禁の事
注2) 切込砕石は切込砂利又は再生クラッシャーランでも可
埋め戻し材は下記条件に適合する物を使用のこと
・石塊等混入物を含まないもの
・有害な有機物（腐食土等）を含まないもの
・ふるい目5mm以下の川砂・山砂、若しくは6号砕石

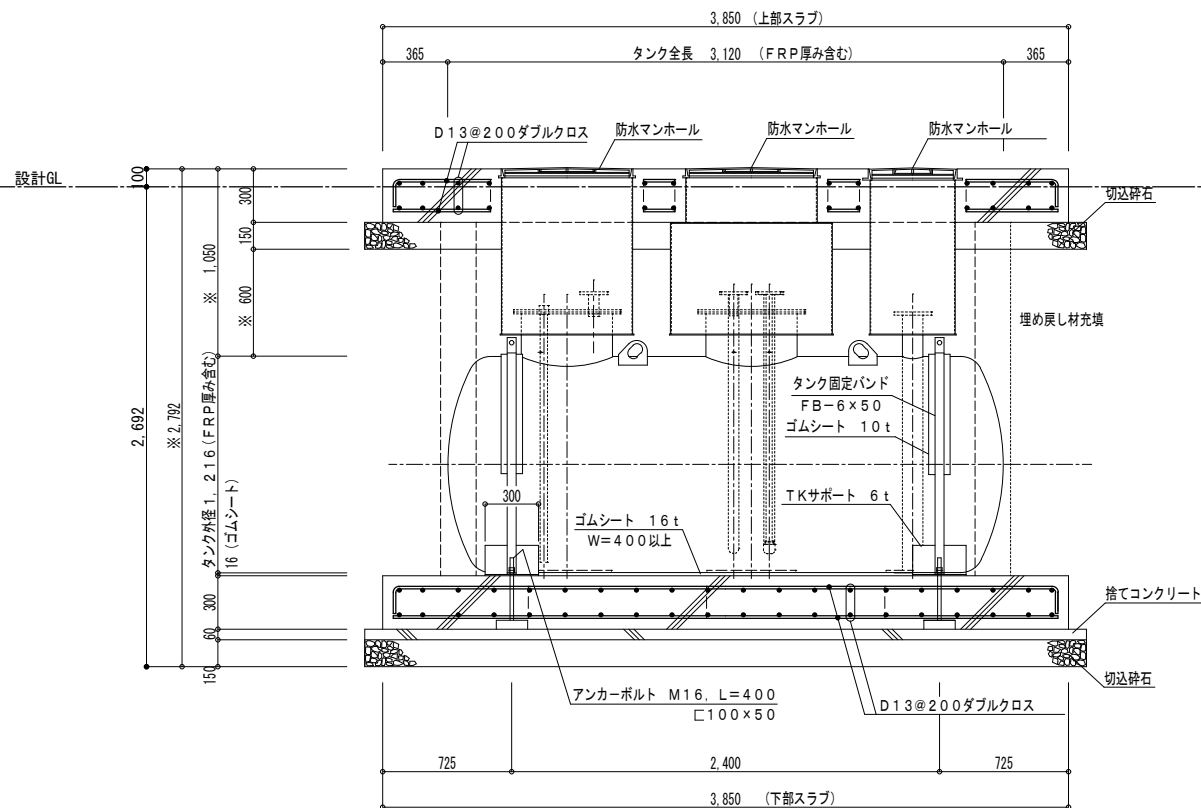

側面図

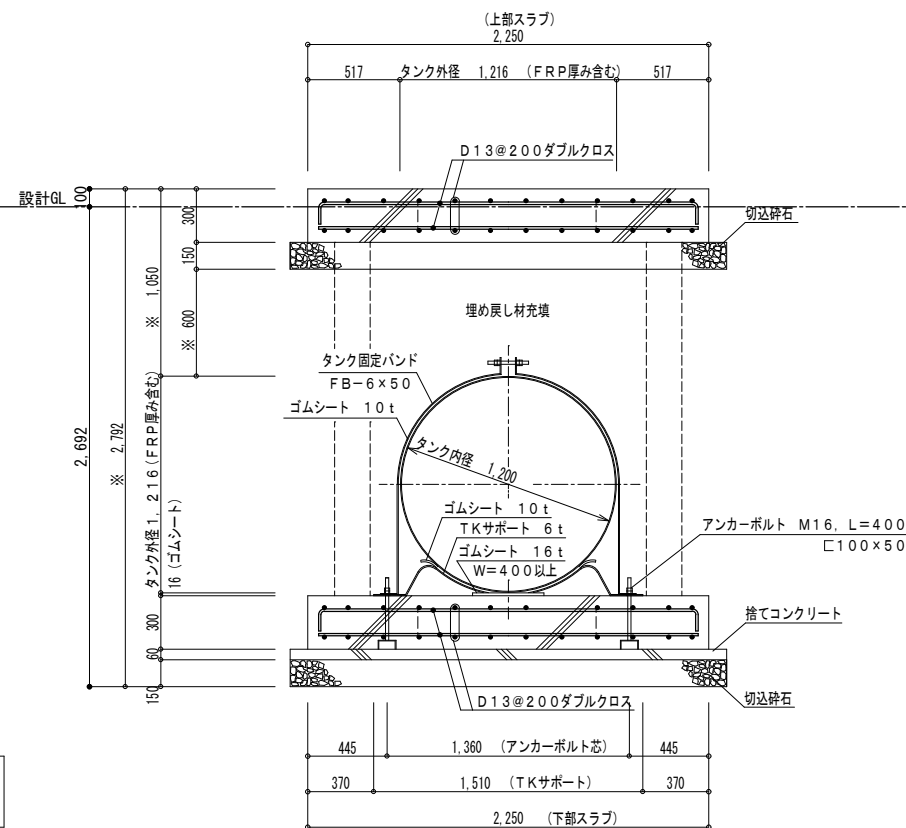

A-A断面図

1. コンクリート : $F_c=21\text{N/mm}^2$
2. 鉄筋 : SD295