
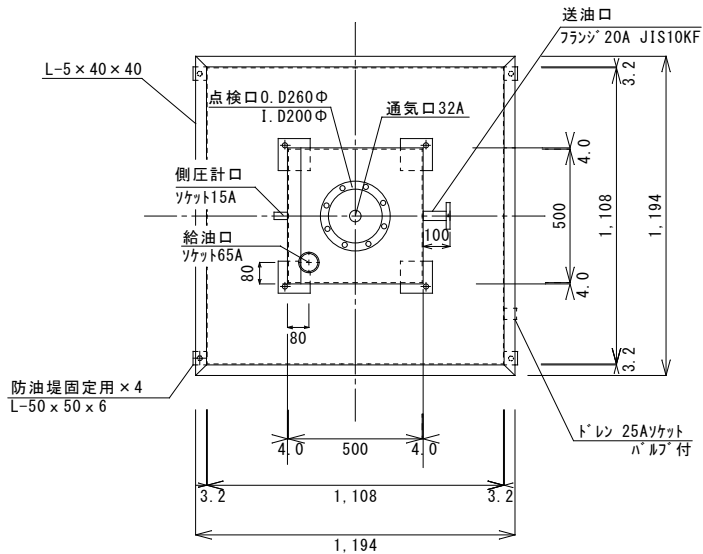


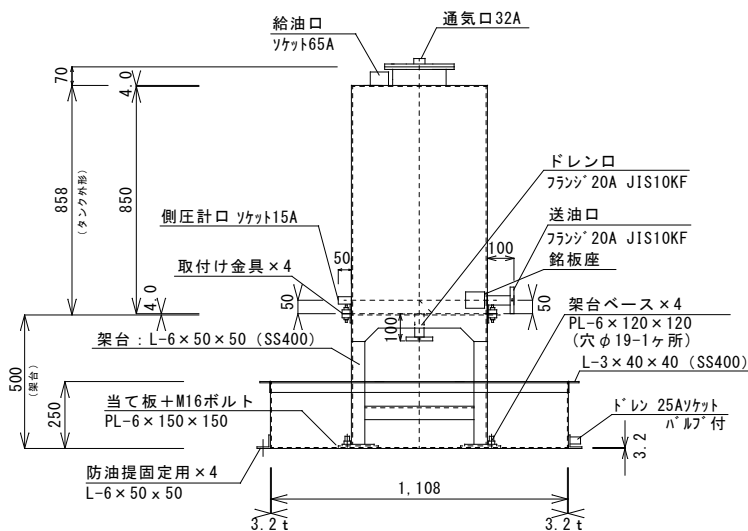

防油堤仕様	
形 状	角型
内寸法	1108×1108×250
材 質	SS400
板 厚	ALL 3.2mm
塗 装	錆止め＋シルバー塗装

防油堤容量計算式
$v = \text{底面積} \times \text{高さ}$
$= 1.108 \times 1.108 \times 0.25$
$= 0.30\text{KL}$
容積比率 $0.25 / 0.2 \times 100 = 150\% > 110\% \dots OK$

タンク仕様	
形 状	縦置角型 200L
内寸法	500×500×850
材 質	SUS-304
板 厚	ALL 4.0mm
塗 装	本体：無塗装
検 査	水張検査済証付き
架 台	SS400
	錆止め＋シルバー塗装

タンク容量計算式
$v = \text{底面積} \times \text{高さ}$
$= 0.5 \times 0.5 \times 0.85$
$= 0.2125\text{KL}$
空間容量計算 (5～10%) $\frac{0.2125 - 0.2}{0.2125} \times 100 = 5.88\% \dots OK$